

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0349/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SÖKORD: BRANDSKYDD**  
**Rör genomföringar**

## BRANDTÄTNINGSSYSTEM INTUMEX UC

Innehavare	Silicone Trading, Energigatan 5, 434 37 Kungälv, tel: 0300-773 50, fax: 0300-773-53, e-post: info@siliconetrading.se, hemsida: www.siliconetrading.se, org. nr: 55 62 64-7213
Produkt	INTUMEX UC, brandtätningssystem bestående av värmeexpanderande list, tjocklek 9 mm, bredd 50 mm (Intumex L) med plåtskoning för infästning runt genomföringar med plaströr av PVC, PP, ABS och PEH max Ø 160 mm i bjälklag och väggar av betong eller murverk, EI 60.  INTUMEX UC skall appliceras på båda sidor om väggen.
Avsedd användning	Genomföringar i brandcellsskiljande väggar av betong eller murverk.
Handelsnamn	INTUMEX UC
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)  Brandteknisk klass EI 60 <span style="float: right;">5:221</span>
Tillhörande handlingar	Montagebeskrivning INTUMEX UC daterad 2002-11-07.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-08-09 och Dnr 310-94-0001 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

**Distributör** Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:  
Silicone Trading, Kungsbacka

**Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Intumex Brandschutzprodukte AG

**Märkning** Produkten skall hos distributören förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Distributör	<b>Silicone Trading</b>
Tillverkare	<b>Intumex Brandschutzprodukte AG</b>
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>+</b>
SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>
Produktens typbeteckning	<b>Intumex UC</b>
Typgodkännandebevisets nummer	<b>0349/02</b>
Brandegenskaper	<b>EI 60</b>
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum</b>
Besiktningsorgan	<b>SP</b>


**Bedömnings-  
underlag** Rapport nr P202968 från SP.

**Kommentarer** Tillhörande handlingar skall medfölja varje förpackning som levereras.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-10-29 och projektnummer T200349-03.

**Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2013-09-14.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Håkan Thiman




Ingvar Pettersson

## MONTAGEBESKRIVNING INTUMEX UC 2002-11-07

Bestäm vilken dimension röret har, max 160mm, mät till din bit av bandet (antal sektioner)

gör ett snitt i det brandsvällande materialet, vik sedan av plåten i perforeringen, montera sedan runt röret och fäst med de medföljande fästöglorna, välj att antingen montera utanpåliggande eller infällt. Eventuell efterlagning göres med standard lagningsbruk. Vid montage enligt typritning 3 fixeras rörstryparen med tape så att plåthöljet möts ända mot ända.

Se typritningar

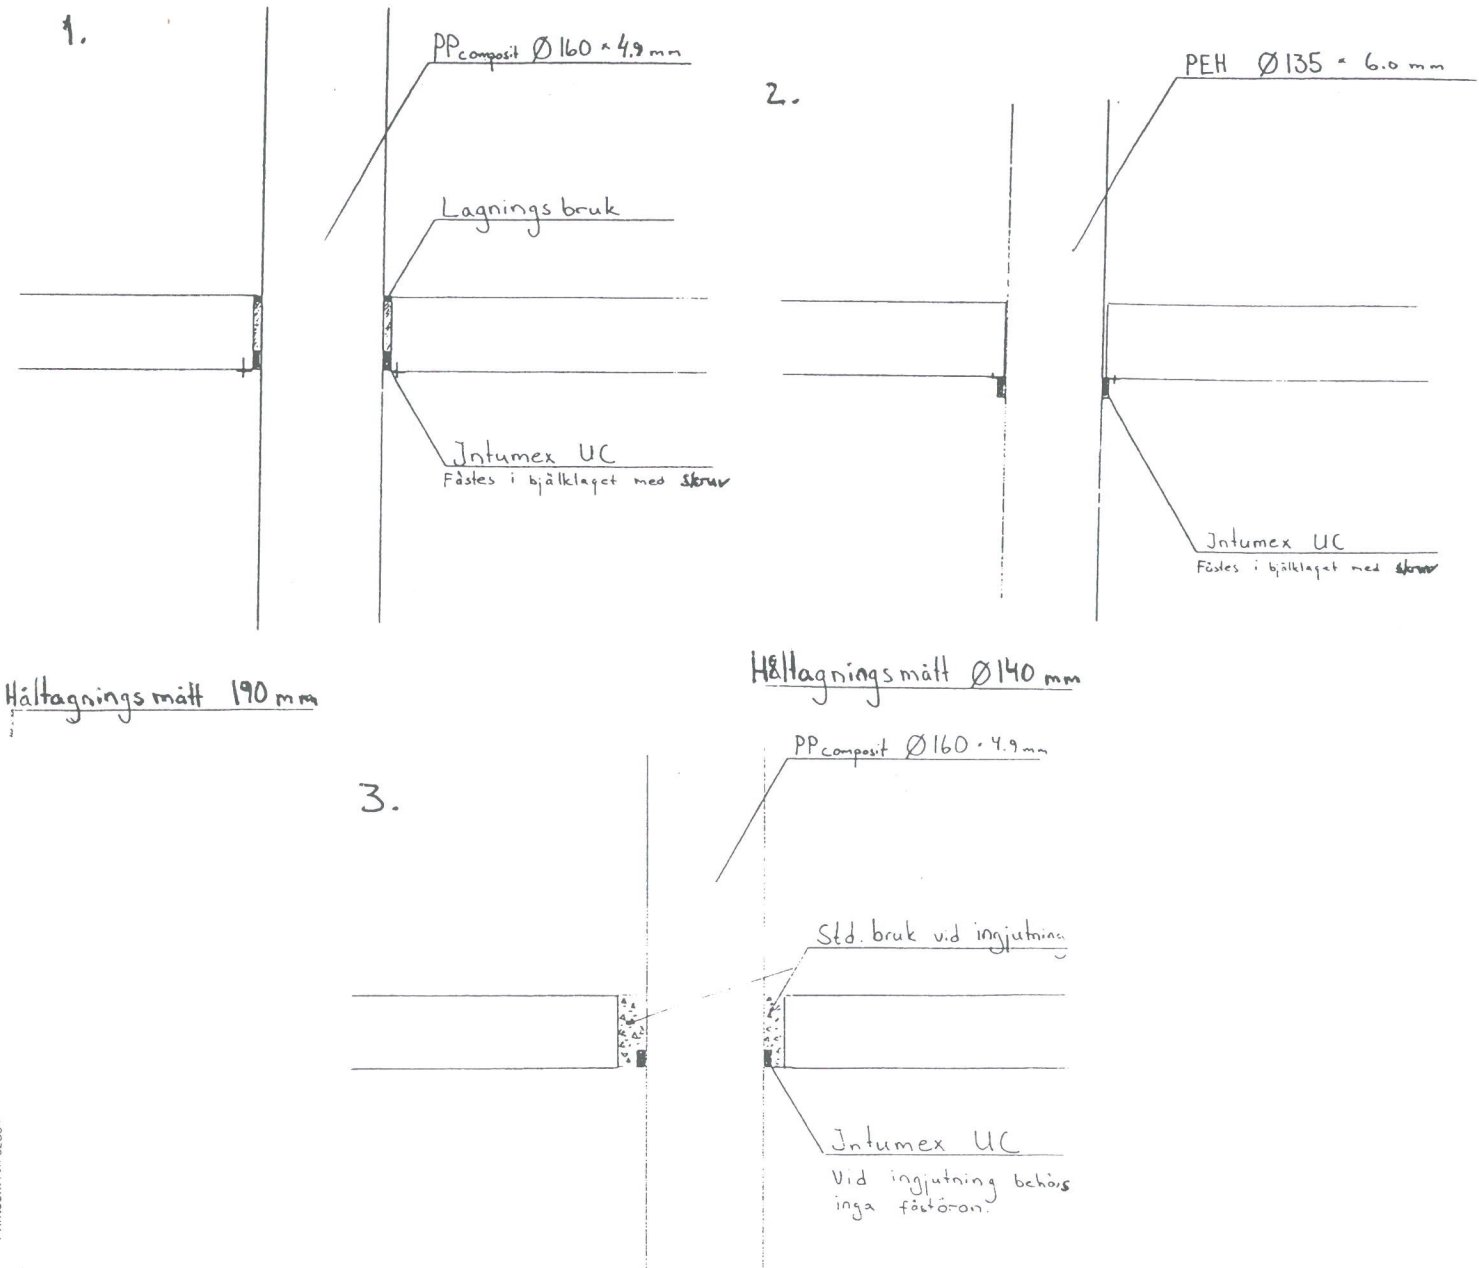

# Montage beskrivning UC PW

Applicera rörstryparen jäms med uk. bjälklaget.

Gjut sedan in rörstryparen med standard Lagningsbruk.

